
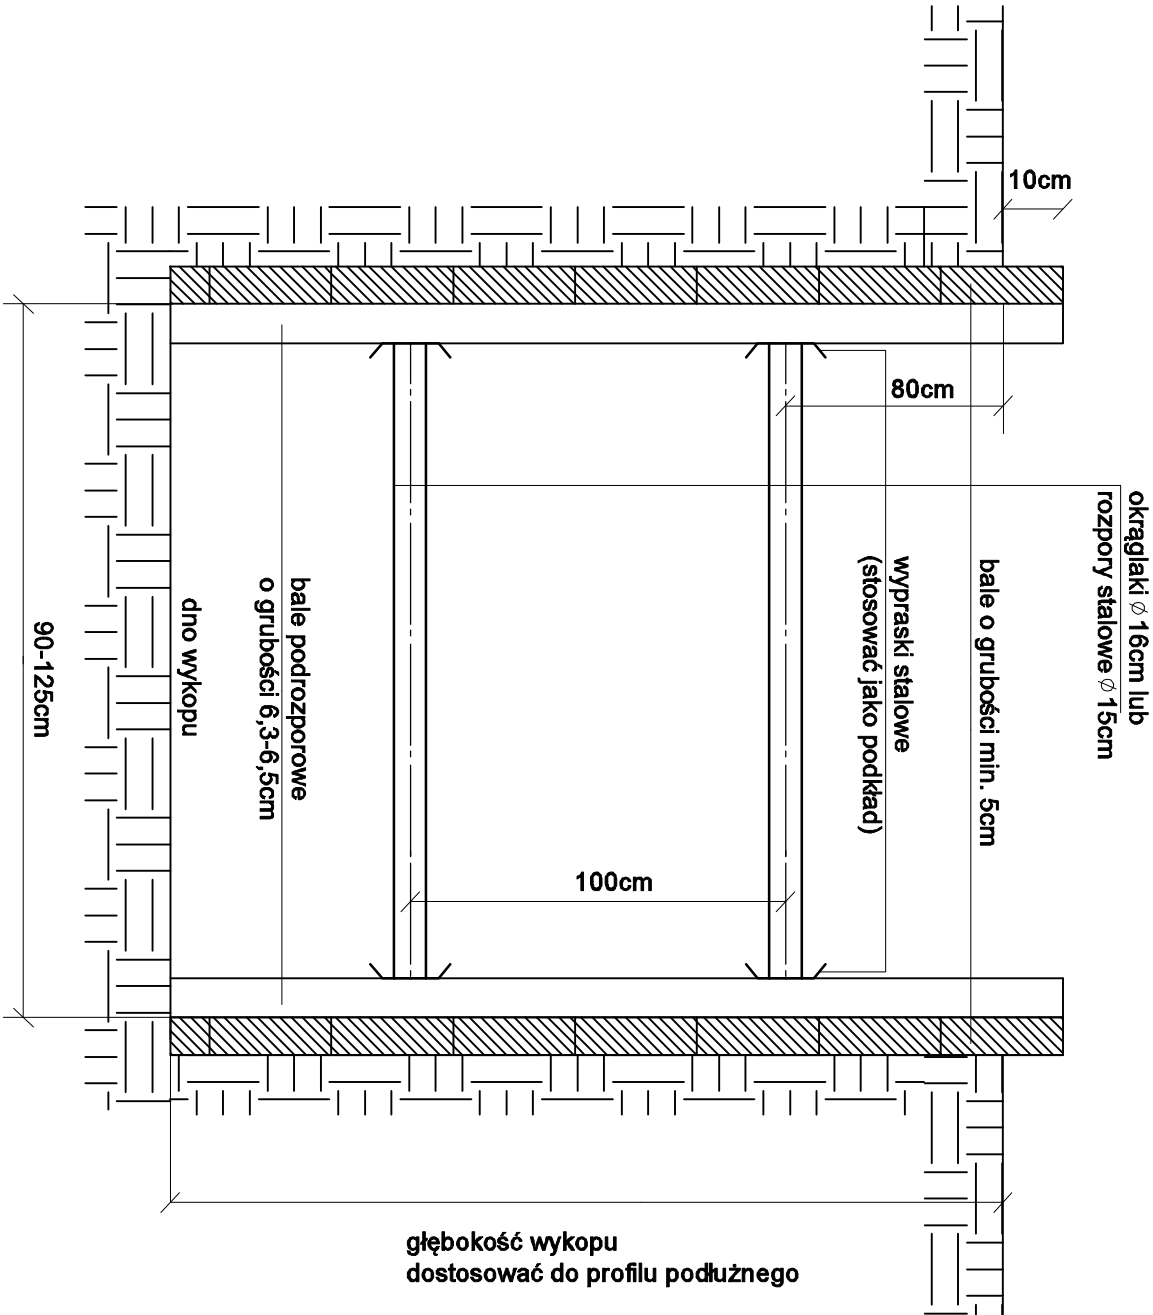


UKŁOŻENIE RUR W WYKOPIE

Schemat zabezpieczenia wykopu obudową drewnianą
(max. głębokość wykopu: 3,5m)

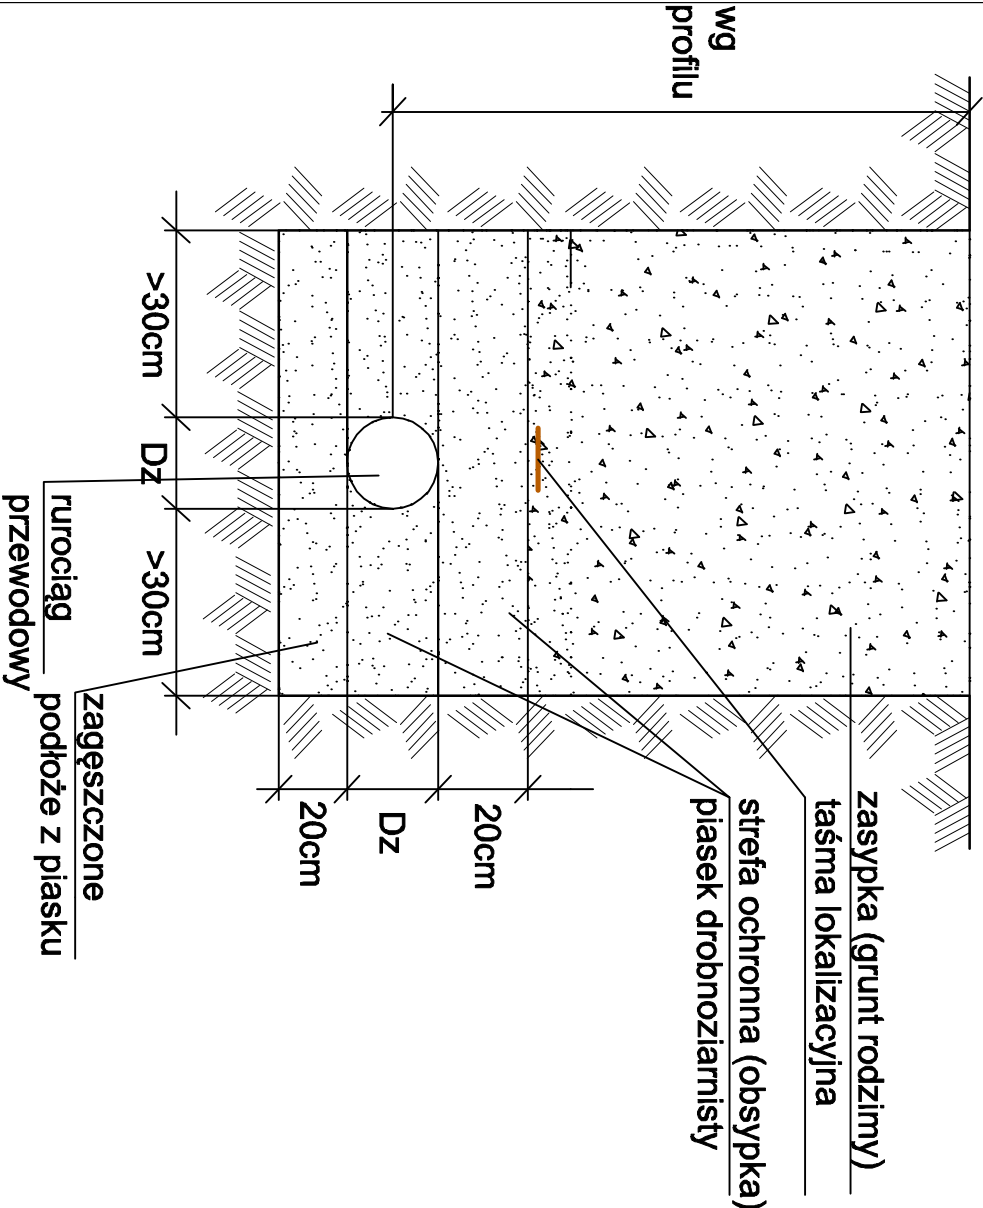

Inwestor: Gmina Boronów, ul. Dolna 2, 42-283 Boronów		
Nazwa opracowania: "BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W GROJCU"		
Podpis	Tytuł rysunku:	
SCHEMATY SZCZEGÓŁOWE		
Data: 08.2020r.	Skala: -/-	Nr rys. 6