






UŁOŻENIE RUR W WYKOPIE



Schemat zabezpieczenia wykopu obudową drewnianą
(max. głębokość wykopu: 3,5m)

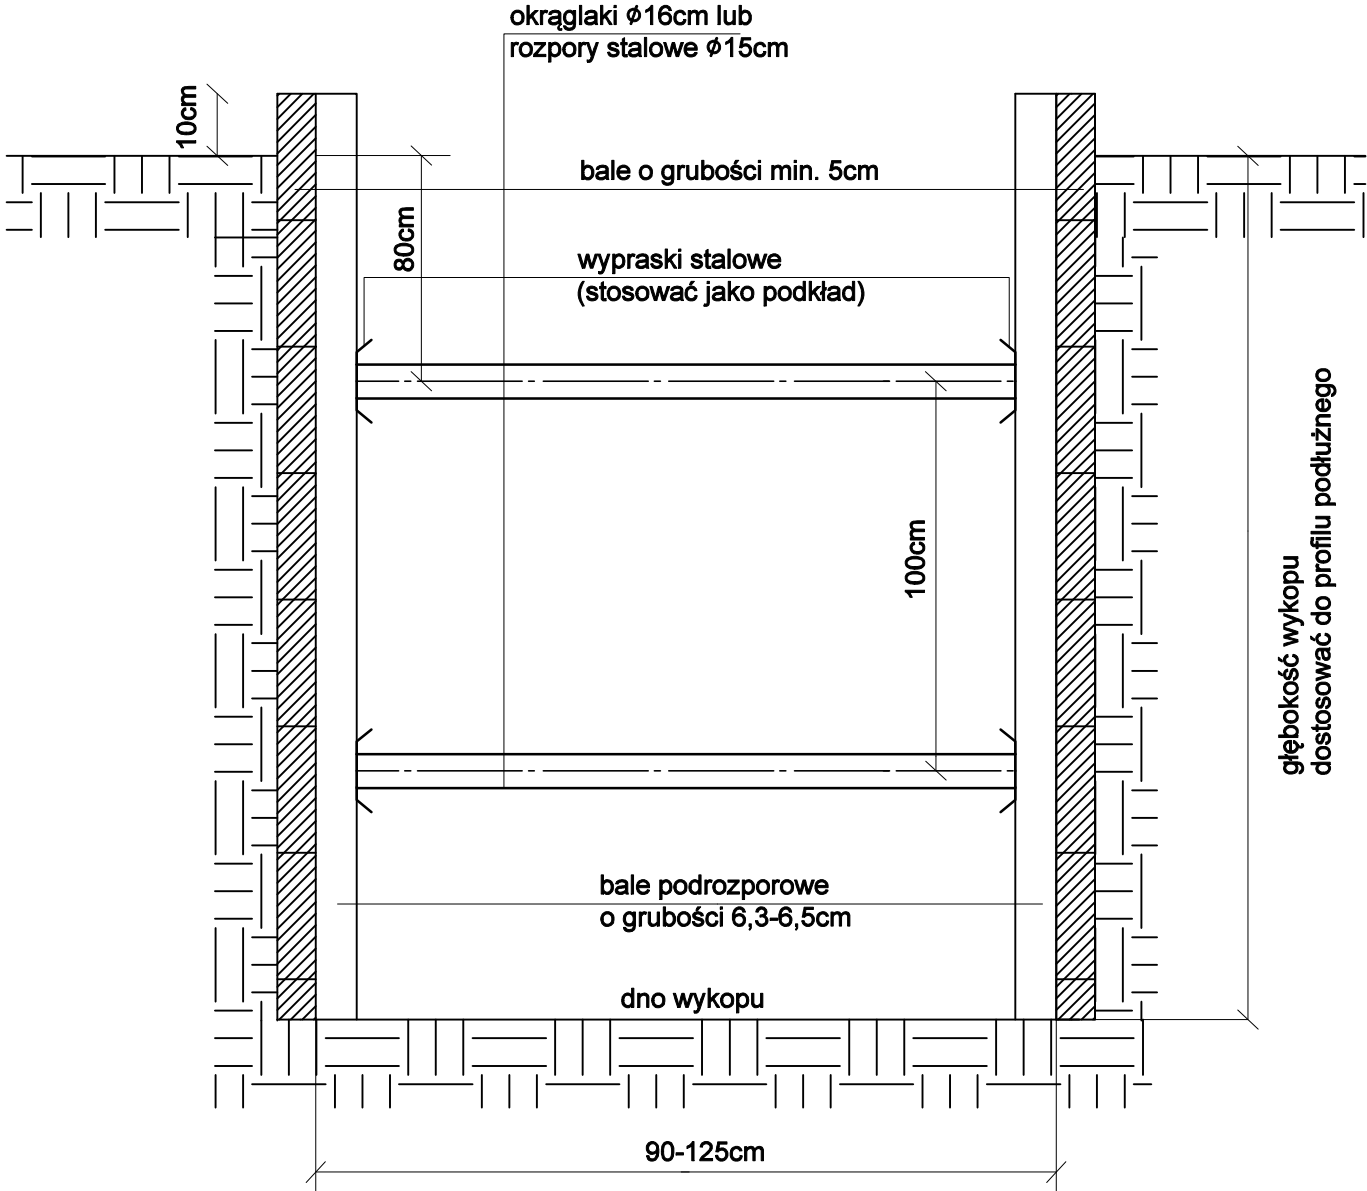

<div></div> <div>GRAMAR SP. z o.o.</div> <div>ul. Paderewskiego 22</div> <div>42-700 Lubliniec</div> <div>NIP: 678-188-63-32</div> <div>REGON: 243-102-880</div>		<div>Inwestor:</div> <div></div> <div>Gmina Boronów</div> <div>ul. Dolna 2</div> <div>42-283 Boronów</div>	
<div>Zamierzenie budowlane:</div> <div></div> <div>Rozbudowa ulic Chabrowej, Kwiatowej, Łąkowej i Jaśminowej w Boronowie</div>			
<div>Element PB:</div> <div>PT</div>		<div>Data:</div> <div>czerwiec 2023 r.</div>	
<div>Branża:</div> <div>sanitarna</div>		<div>Skala:</div> <div>-/-</div>	
<div>Nr tomu:</div> <div>2 z 6</div>		<div>Nr rys:</div> <div>S6</div>	
<div>Przedmiot opracowania:</div> <div>BUDOWA ODWODNIENIA</div>			
<div>Nazwa rysunku:</div> <div>SCHEMATY SZCZEGÓŁOWE</div>			
<div>Opracował:</div>	<div>Imię i nazwisko, nr uprawnień, specjalność</div>		<div>Podpis</div>
<div>Projektant:</div>	<div>mgr inż. Rafał Golaś upr. nr.: SLK/6594/PWBS/17 - sanitarna</div>		<div></div>
<div>Sprawdzający:</div>	<div>mgr inż. Kamil Woszczyk upr. nr.: LOD/3907/PWBS/19 - sanitarna</div>		<div></div>